

HSX 蒸汽炉 34-140 CD



用途

HSX 蒸汽炉可家用或商用

尺寸:

长度:	520mm
宽度:	160mm
高度:	380mm
重量(装满水后):	大约 17kg

结构:

全部采用防酸腐蚀钢材制造。发热线是可以替换的、自带保险丝和用 Incaloy 825 制造。

安装:

蒸汽炉应放置在有排气干爽的地方, 并有地下排水管道。蒸汽炉可不用支撑而放在地上或利用固定架挂到墙上。当使用固定架挂在墙上时, 请注意墙身材料来决定使用适当的螺丝。

电源安装:

蒸汽炉可以直接连接到大厦的直接电源。电源接驳建议由合格的工程人员安装。按照IP20标准 (有关电源连接, 参照下表和第二页)。

连接水源:

蒸汽炉是连接冷水水源。

注水:

HSX 蒸汽炉是备有自动注水及水量控制。自动排水及冲洗系统可防。止不洁物在水箱内和发热线上凝结。蒸汽炉带填充口, 特别设计作为调节注水程序。

控制系统:

此蒸汽炉是由独立数字控制器控制, 包括拥有时间和温度控制, 更备有4个预设程序的记忆体。控制器也拥有轻触式按钮控制光源, 风扇和喷泵连接。有内置计时器的开关控制。控制器也可安装在蒸汽房内。蒸汽炉也可接外置控制器。



技术说明

种类	功率 (千瓦)	保险丝 A	电线 (平方毫米)	蒸气房体积 (立方米)
HSX-34 CD	3.4	10	5 x 1.5S	1.5 - 2.5
HSX-47 CD	4.7	10	5 x 1.5S	2.5 - 5
HSX-60 CD	6.0	10	5 x 1.5S	5 - 7
HSX-77 CD	7.7	16	5 x 2.5S	7 - 10
HSX-95 CD	9.5	16	5 x 2.5S	10 - 12
HSX-120 CD	12.0	20	5 x 4S	12 - 15
HSX-140 CD	14.0	25	5 x 6S	15 - 18

输出: 230V1N (3.4-7.7), 400V 3N~, 50 Hz.
蒸汽炉存水量 (每小时公升量) = 1.33 x 千瓦。

蒸汽炉基本资料

蒸汽房面积 (m3)

蒸汽房通风装置

拥有通风装置

没有通风装置

K1= 0.75

K1= 0.52

墙物料

亚克力胶:

胶墙

K2=1

K2=1.25

蒸汽房体积(m3) x K1 x K2 = 蒸汽炉电力要求 (千瓦)

HSX 蒸汽炉 34-140 CD



配件

水泵连接

HSX 标准一型

适用于HSX 34-60 CD型号

- 1 入水软管
- 1 蒸汽喷嘴
- 1 蒸汽喷嘴盖
- 50克 调节剂

HSX标准二型

适用于HSX 77-95 CD 型号

- 1 入水软管
- 2 蒸汽喷嘴
- 2 蒸汽喷嘴盖
- 50克 调节剂

HSX标准三型

适用于HSX 120 -140 CD型号

- 1 入水软管
- 3 蒸汽喷嘴
- 3 蒸汽喷嘴盖
- 50克 调节剂

自动排水电磁阀

HSX 排水套件

只供专门技术人员使用

- 1 排水电磁阀
- 1 连接电缆
- 出水口，接到蒸汽炉内

电缆捆绑配件

HSX Split Kit 2

电缆捆绑2台蒸汽炉



HSX Split Kit 3

电缆捆绑3台蒸汽炉


HSX Split Kit 4

电缆捆绑4台蒸汽炉

水和蒸汽炉连接

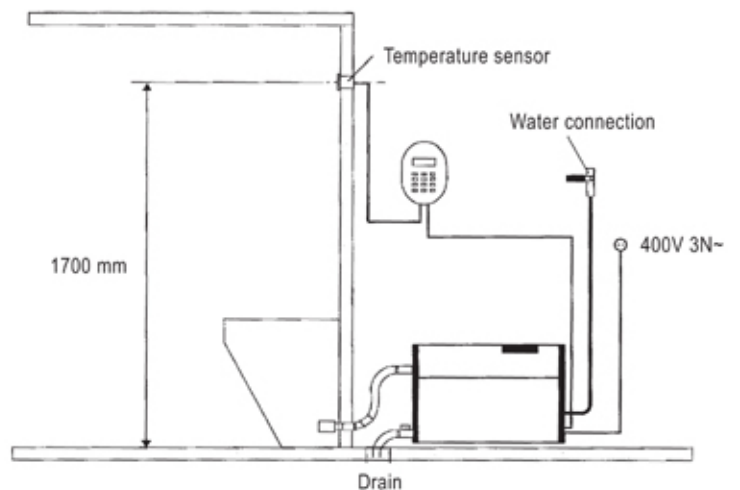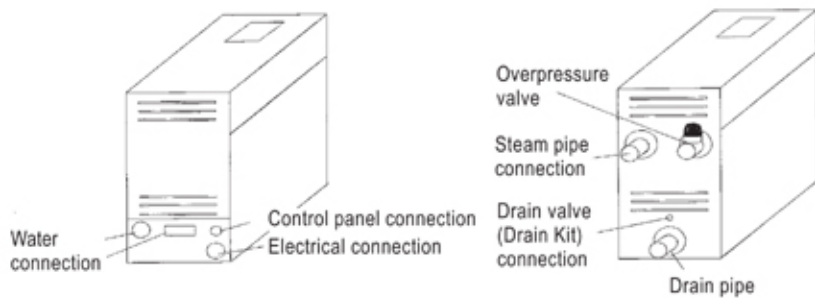

线路图

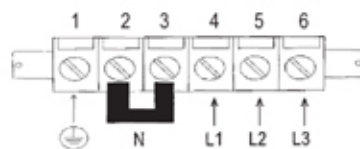

蒸汽房

當当选择了在蒸汽房合适的电力后，遵守生产商指示。注意蒸汽房内的结构、材料和通风情况。墙身的物料可以是石材或者轻质墙身。建造蒸汽房时，应采用合格的蒸汽阻隔材料。蒸汽房天花应是拱顶或尖顶的。蒸汽炉一定要放在干燥的地方，蒸汽房一定要有地下排水管道并可以连接到蒸汽炉的排水管。请联络合格的生产或建筑商。



Saunatec China Limited

客戶服務熱線: 800-830-5981